



报告编号: YXJC210606-03

检测 报 告

委托单位 : 宝泰隆新材料股份有限公司 (60 万吨焦炉)

检测类别 : 委托检测

样品类别 : 焦炉大气污染物

黑龙江禹翔检测技术有限公司

2021 年 06 月 10 日 编制

声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。
- 4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目检测。
- 5、若对检测结果有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。
- 6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街 1377 号欧美亚阳光家园

RH04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司
地址	七台河市新兴区宝泰隆路16号

联系人	李吉福	联系电话	18724641505
样品类别	焦炉大气污染物		

采样人员: 陈皓男、陈浩强 采样日期: 2021.06.06

环境条件: 2021.06.06 天气晴, 西北风, 风速 2.5m/s


二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表现性状/特征
2021.06.06	60万吨/年焦炉烟囱 1#	CEG2106061501~CEG2106061503	滤膜
	DA010		

三、检测项目标准(方法)及仪器

检测项目	检测标准(方法)	仪器名称型号及编号
		自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电热鼓风干燥箱 DHG-9030A YXE014 恒温恒湿箱 LHS-50CH YXE011 分析天平 AUW120D YXE026
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 683-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036

四、检测点位示意图

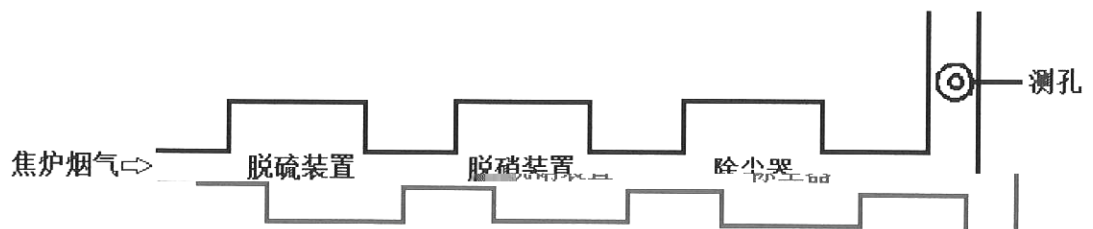

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	采样点	检测项目	检测结果	标准限值	单位
				6.7		mg/m ³
			排放浓度	5.4	7.1	mg/m ³
60万吨/年焦炉 烟囱 1# DA010	2021.06.06	低浓度颗粒物		9.1		mg/m ³
			排放速率	0.56	0.58	kg/h
				0.44		kg/h
				0.73		kg/h
		二氧化硫	排放浓度	15	11	mg/m ³
				10		mg/m ³
				8		mg/m ³
			排放速率	1.25		kg/h
		氮氧化物	排放速率	0.82	0.90	kg/h
				0.64		kg/h
			排放浓度	12	11	mg/m ³
				14		mg/m ³
				8		mg/m ³
		氮氧化物	排放速率	1.03		kg/h
			排放速率	1.12	0.92	kg/h
				0.61		kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量 (m ³ /h)	温度 (℃)	湿度 (%)	流速 (m/s)
60万吨/年焦炉烟囱 1#DA010	2021.06.06	83633	291.5	7.4	2.69
		81506	292.2	7.9	2.62
		80095	293.5	7.2	2.58
		平均值	81745	291.7	7.5

六、执行标准

“执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。
大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m ³
2	二氧化硫	50	mg/m ³
3	氮氧化物	500	mg/m ³

七、检测结论

各项污染物均达标。

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人： 马艳
签发人： 孙华

审核人： 王华
签发日期： 2021年6月10日

